




A-A METSZET

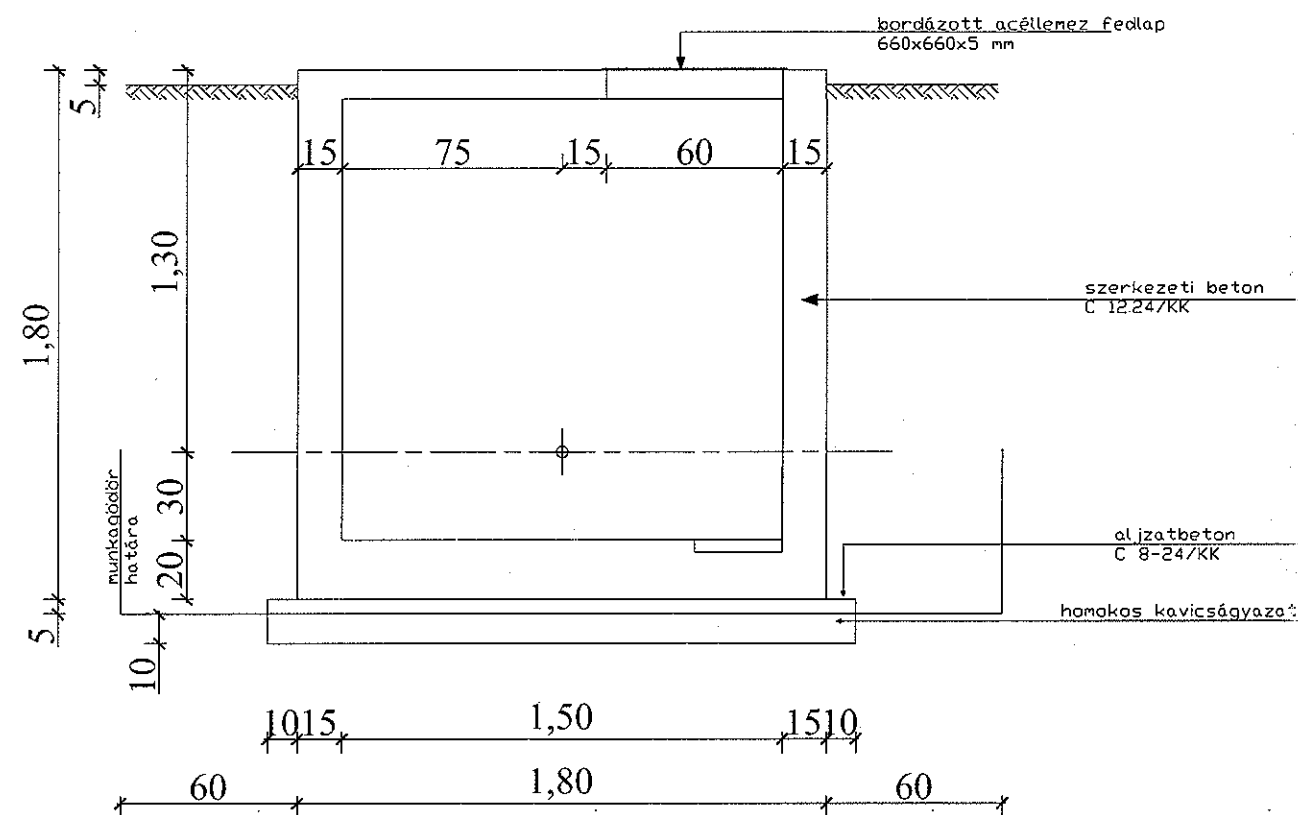

B-B METSZET

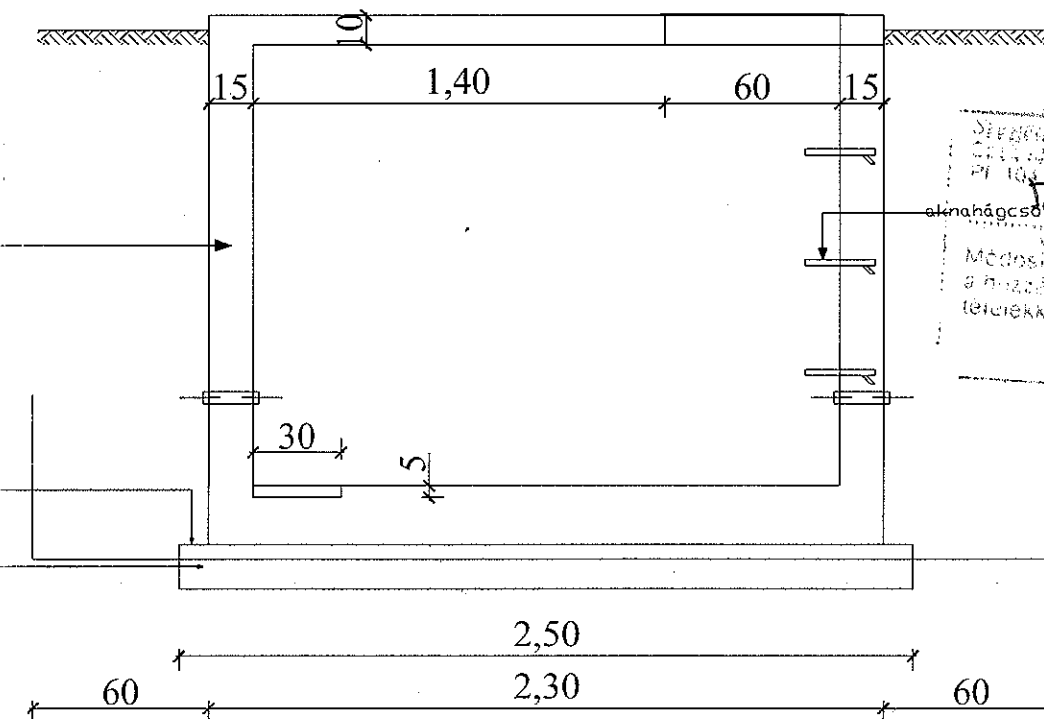

SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Szeged, Hattyas sor 6-8.
100
189/15
Módosításai módosítás nélkül hagyjuk,
a módosításokról külön írásban és
táblákkal.

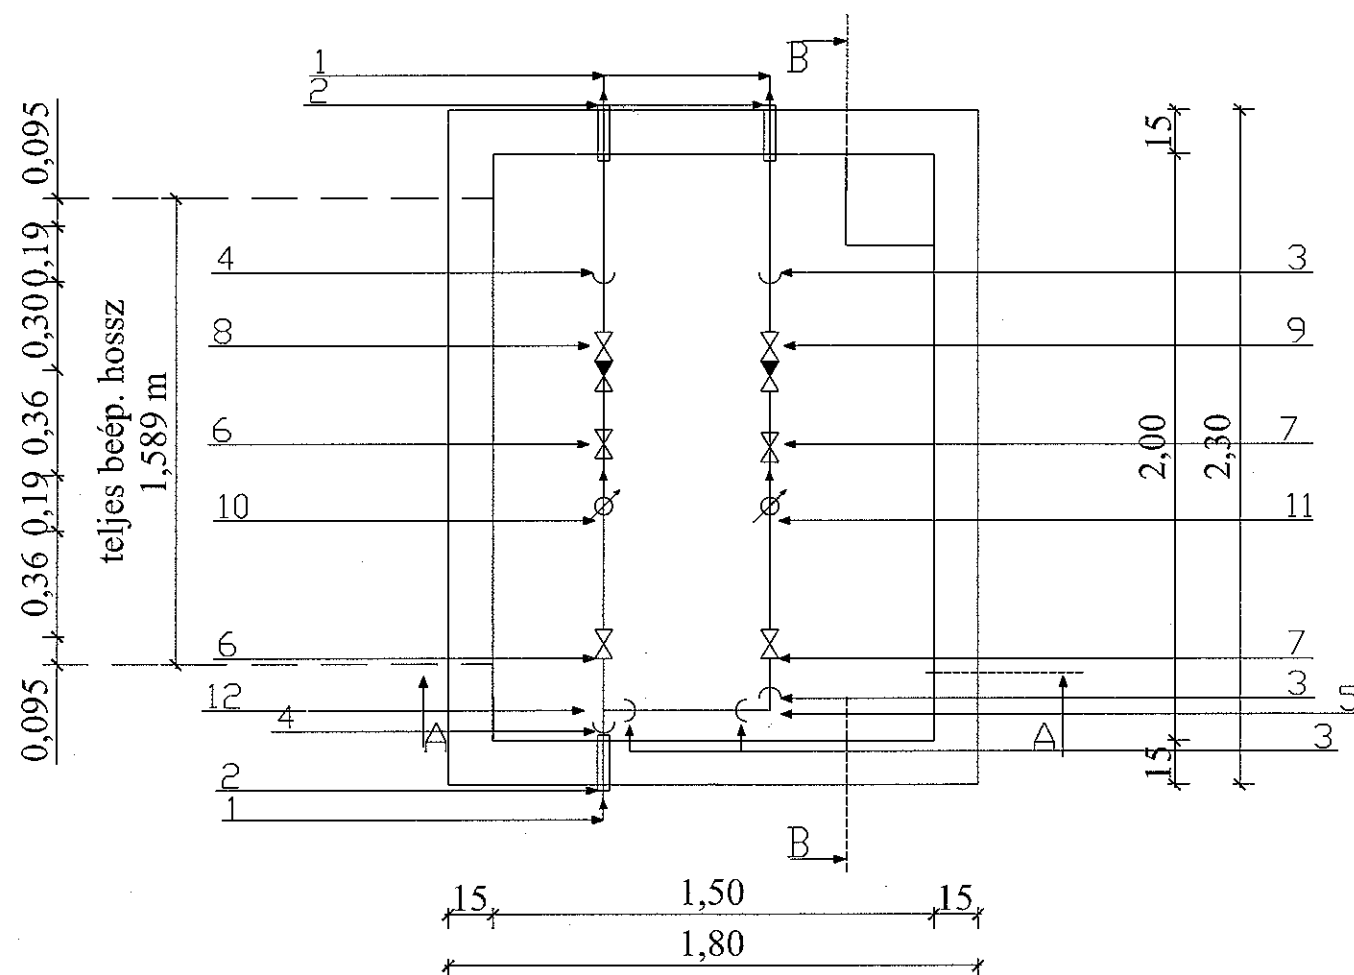

Vízóraakna szerelvényezés			
Jelölés	Megnevezés	menyiség	egység
1.	D110 KM-PVC cső	-	fm
2.	D 110 KGFP idom (aknabekötő idom) PIPELIFE	3	db
3.	HAWLE Speciálkarima "System 2000" Húzásbiztos NA 50 (Nr.0400)	4	db
4.	HAWLE Speciálkarima "System 2000" Húzásbiztos NA 100 (Nr.0400)	2	db
5.	HAWLE NA100 Kétkarimás könyök (Nr. 8540)	1	db
6.	Hawle NA 100 E2-típusú tolózár (Nr. 4000 Karimás E-tolózár)	2	db
7.	Hawle NA 50 E2-típusú tolózár (Nr. 4000 Karimás E-tolózár)	2	db
8.	HAWLE NA 100 Visszacsapó szelep (Nr. 9830)	1	db
9.	HAWLE NA 50 Visszacsapó szelep (Nr. 9830)	1	db
10.	Meinstream Plus D40 vízmérőóra (C meterológiai osztály besorolású)	1	db
11.	Meinstream Plus D100 vízmérőóra (C meterológiai osztály besorolású)	1	db
12.	HAWLE NA100/50 Karimás elágazó idom (Nr. 8510)	1	db

Munkaszám: CV-30/2015

Tervező: SZ&GY Kft. Gyubák József G-06/0762
6750 Algyő, Bartók Béla u. 53. Tel: 30/678-3405
FAX: 62/268-086, e-mail: gyubak@gmail.com

SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Szeged, Hattyas sor 6-8.

Kültéri tűzcsap tervezése
Vízmérőakna építési terve

M=1:25

2015.06.

CV-30/4