




Oldalnézet

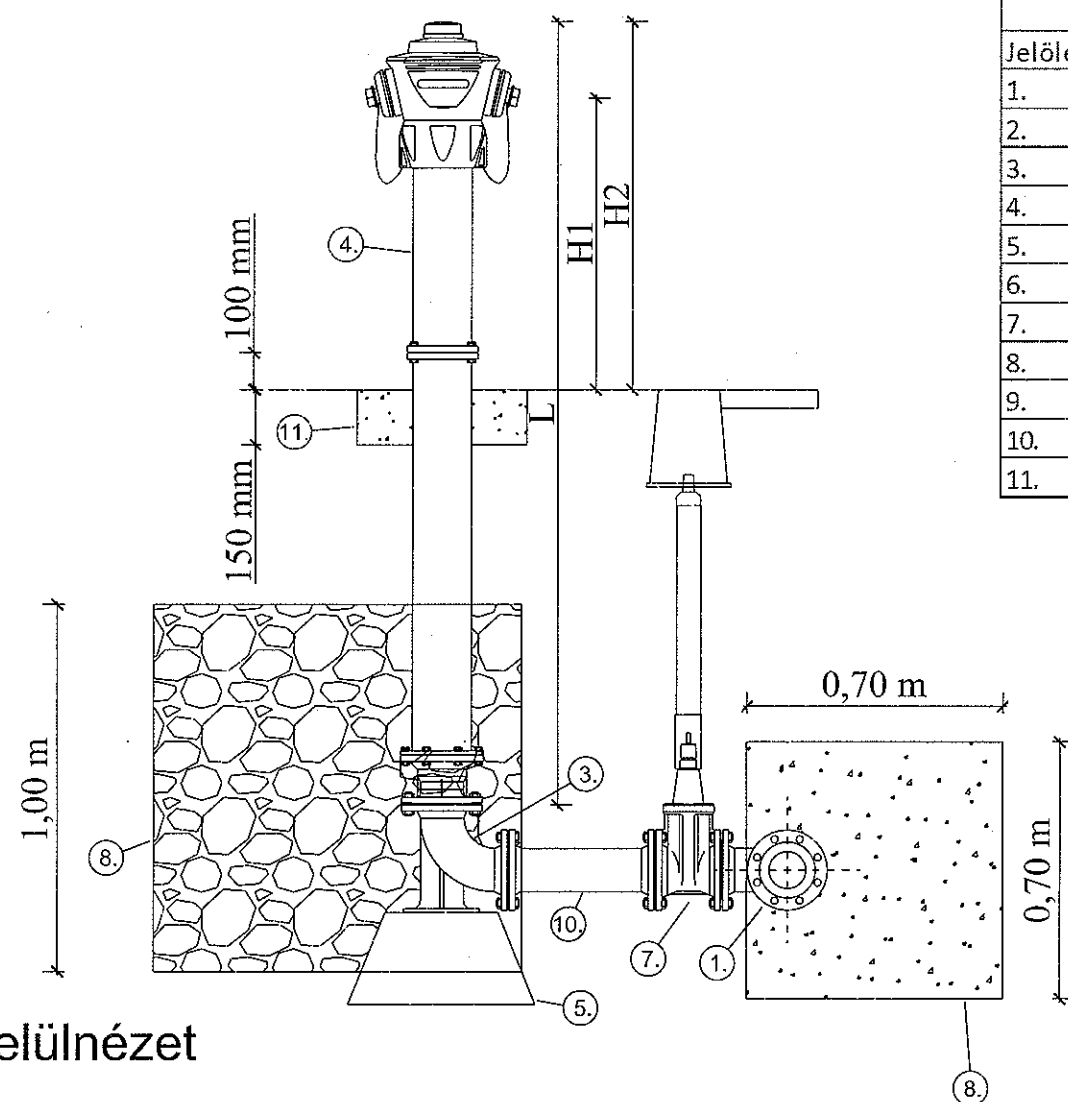

Tűzcsap			
Jelölés	Megnevezés	menyiség	egység
1.	Hawle DN 100/100 Karimás elágazó idom (Nr. 8510 T-idom)	1	db
2.	Multi/Join 3050 DN 100	2	db
3.	DN 100 Hawle karimás öv. QN-idom (Nr. 8530)	1	db
4.	DN 100 Mohácsi tűzcsap	1	db
5.	Kitámasztó betontömb C16/FN	1	db
6.	KPE D110 cső	-	fm
7.	DN 100 Hawle E-típusú tolózár (Nr. 4000 Karimás E-tolózár) csapszekrénnel, beépítési készlettel	1	db
8.	Kitámasztó betontömb C16-32/FN (70x70x70 cm)	1	db
9.	Szikkasztó homokos kavics ágyazat (1x1x1 m)	1	db
10.	DN 100 Hawle FF-idom (Nr. 8500)	1	db
11.	Betongallér 100x100x15 cm-es hasáb C16-32/FN	1	db

Felülnézet

Dréncső: D110 PVC

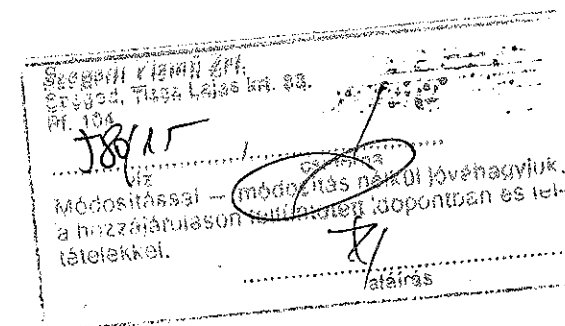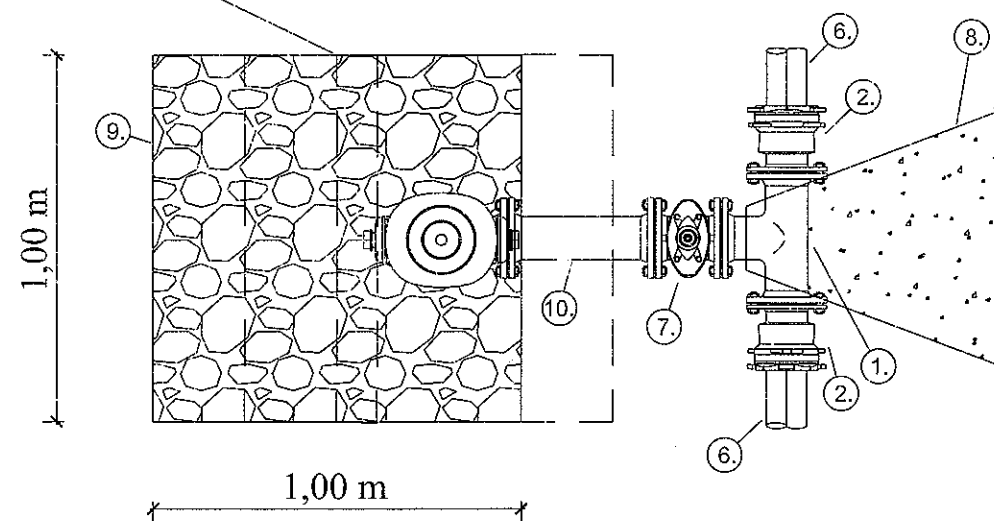

Munkaszám: CV-30/2015

Tervező: SZ&GY Kft. Gyubák József G-06/0762
6750 Algyő, Bartók Béla u. 53. Tel: 30/678-3405
FAX: 62/268-086, e-mail: gyubak@gmail.com

SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Szeged, Hattyas sor 6-8.

Kültéri tűzcsap tervezése
Tűzcsap építési terve

M=1:20

2015.06.

CV-30/5