



SZVJ Kapcsolási vázlat

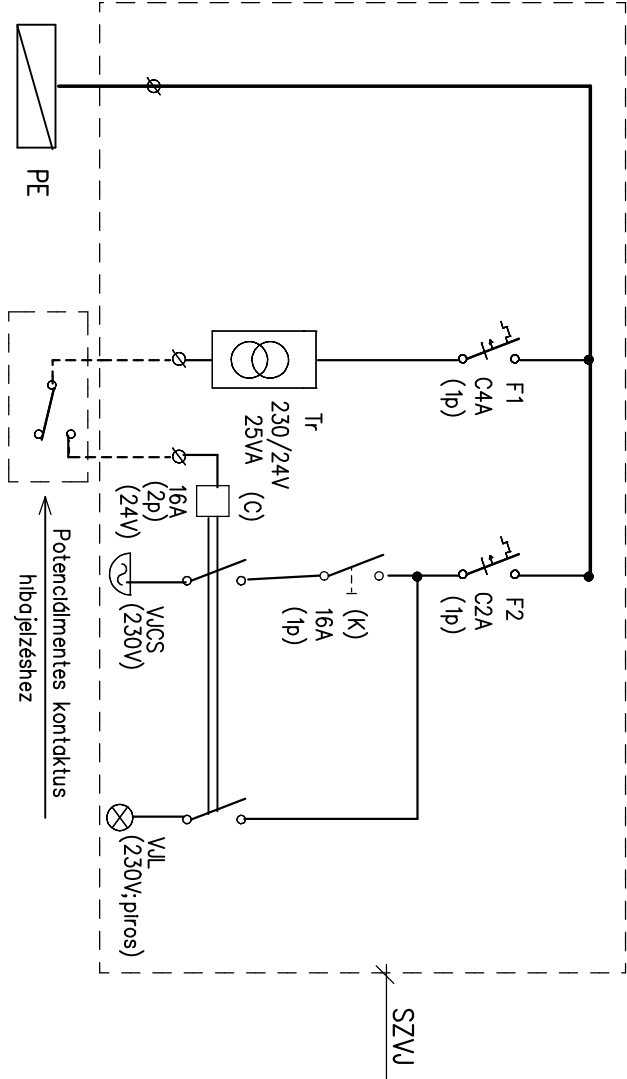

SZVJ Összeállítási vázlat

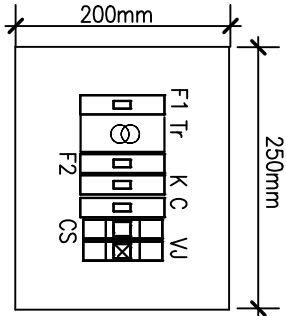

sorszám	PE/	HJ	VJCS	VJL
megnevezés	Betűp. a porta elosztóból	Hibajelzés Ventilátorból	Vészjelző	
telj.(kW)	0,2	-	Csengő	Lámpa
áramfelvétel (A)	1	-	-	-
vezeték (mm²)	3x2,5	3x0,75	-	-
vezeték típus	NYM	YSLY	-	-
védcsof(Mo-III)				

A jelen kapcsolási vázlat alapján készülő elosztóberendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfelelően kell elkészíteni."

Érintésvédelem: NULLÁZÁS (TN-S)

Intenzív Tervező és Szolgáltató Kft.
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Tel./Fax: (36) 62/658-510
E-mail: intenzivtervez@e-online.hu

ENY TERV SZERZŐ JOGÉRTÉSE ALATT ÁLL. FELHASZNÁLÁSA CSAK A TERVEZŐ HOZZÁJÁRULÁSÁVAL TÖRTÉNGETI

Építés helye: **6727 Szeged, Semmelweis u.7.**

SZTE id.Jancsó Miklós kollégium

Munka megnevezése:
Központi szellőző rendszer felújítása

Rajz megnevezése:
"SZVJ" kapcsolási vázlat

Tervező: Papp Antal
Teljeskörű villamossági tervező
V-T/06/0058

Lépték: -

Dátum: 2018. 07.

Rajzsám: **V-4**